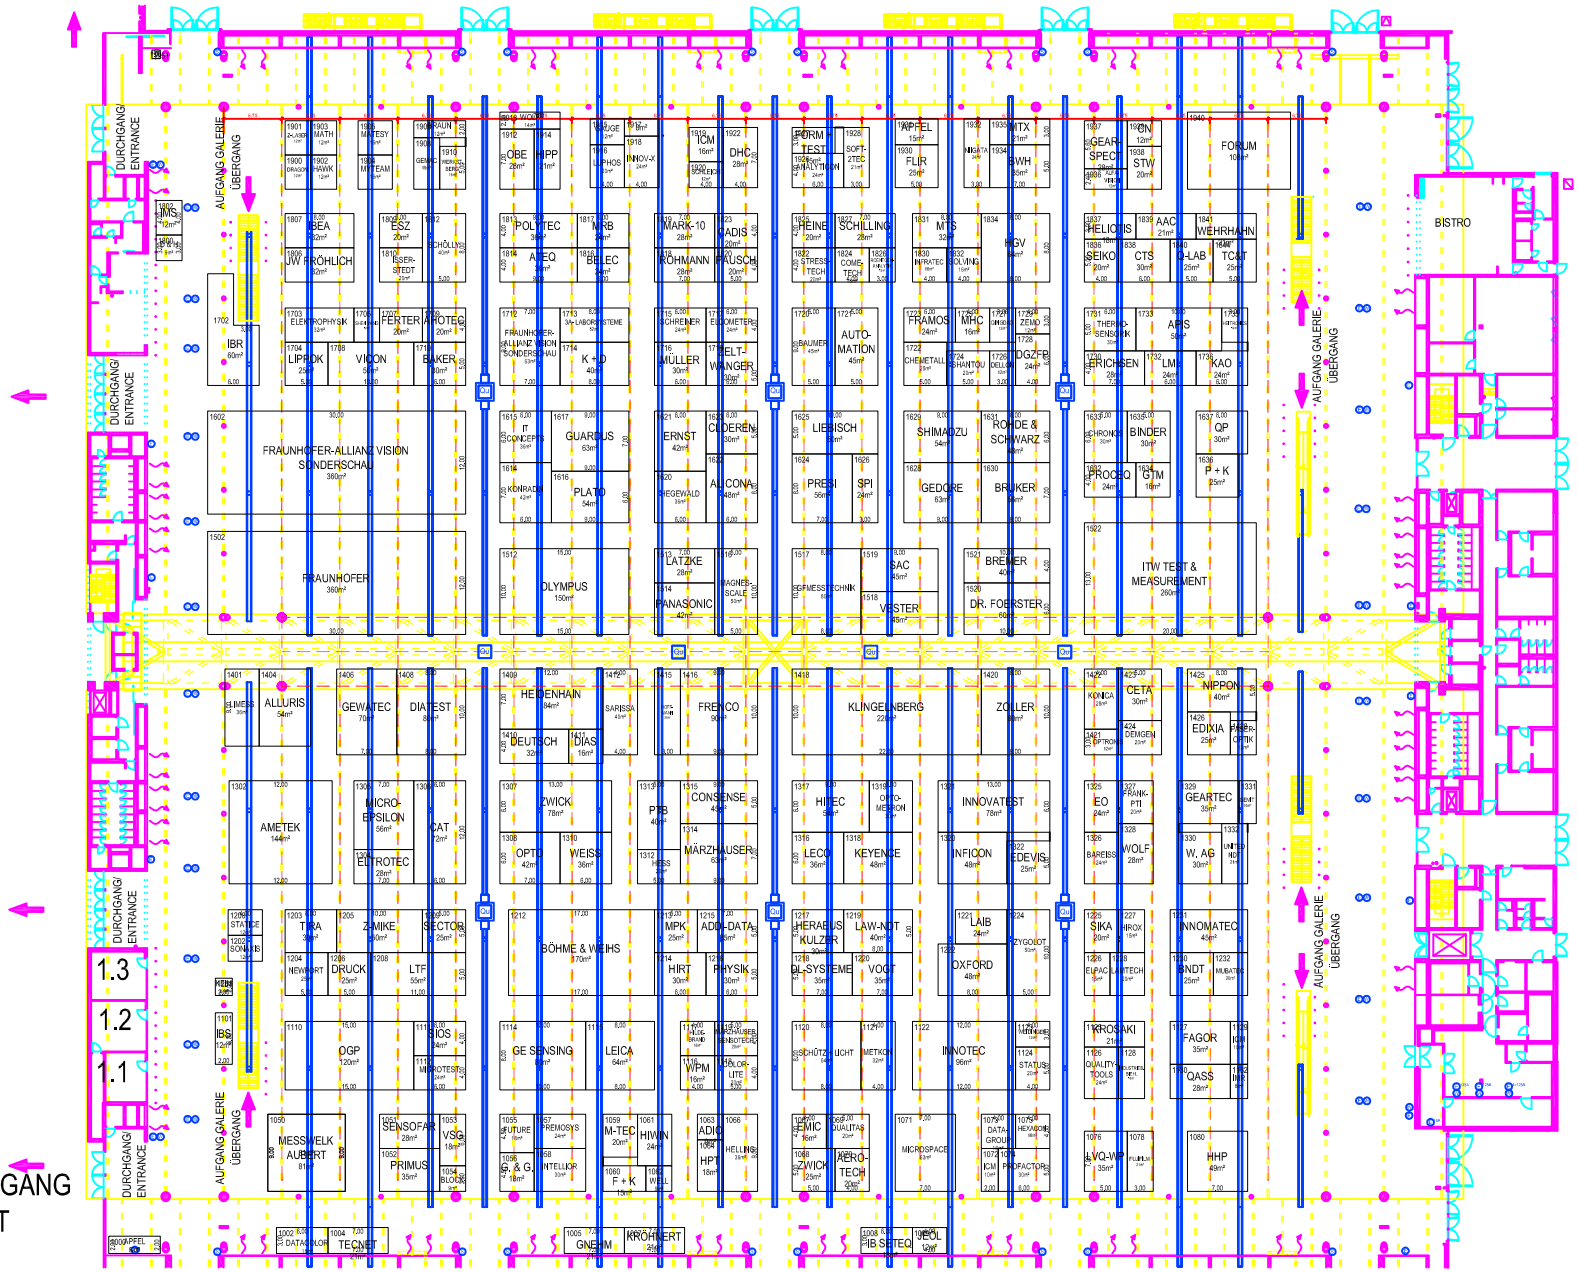

N

Netto-m² der Blöcke ges.: 14394 m²

Notausgänge für 13920 Personen
Notausgangsbreite: 92,80 lfm

Maximale Bauhöhe ohne Standbaugenehmigung = 3,5m
Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung

Rasterabstand

0 10m 20m

Legende:

- Stütze
- Stütze 1: d=0,81m, Stützenfuß d=1,09m (h=0,09
- Stütze 2: d=1,02m, Stützenfuß d=1,30m (h=0,09
- Stütze 3: d=0,50m
- Hydrant
- Feuerlöscher
  Löschcontainer 90cm x 140cm, H=140cm
- Lüftungsauslass
  Notausgang
- Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für:
  -Wasserzulauf / Wasserablauf
  -Elektroversorgung
  -Datenanschlüsse
  -Gas
  -Druckluft
  -Sprinklerbodenzulauf
- Elektroanschluss
  max. 32A = 18kW (2,50 über FFB)
- Schukosteckdose
  3-fach, abschaltbar
- Wasser/Abwasser
- Trägerverlauf
- Abhängungen
  max. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrech
- Schacht für Quelllufteinlässe

Halle :

Halle 1
L-Bank Forum

Maßstab :	Datum:	Plan Nr.:
	—	005

Veranstaltung :

Hallenübersicht